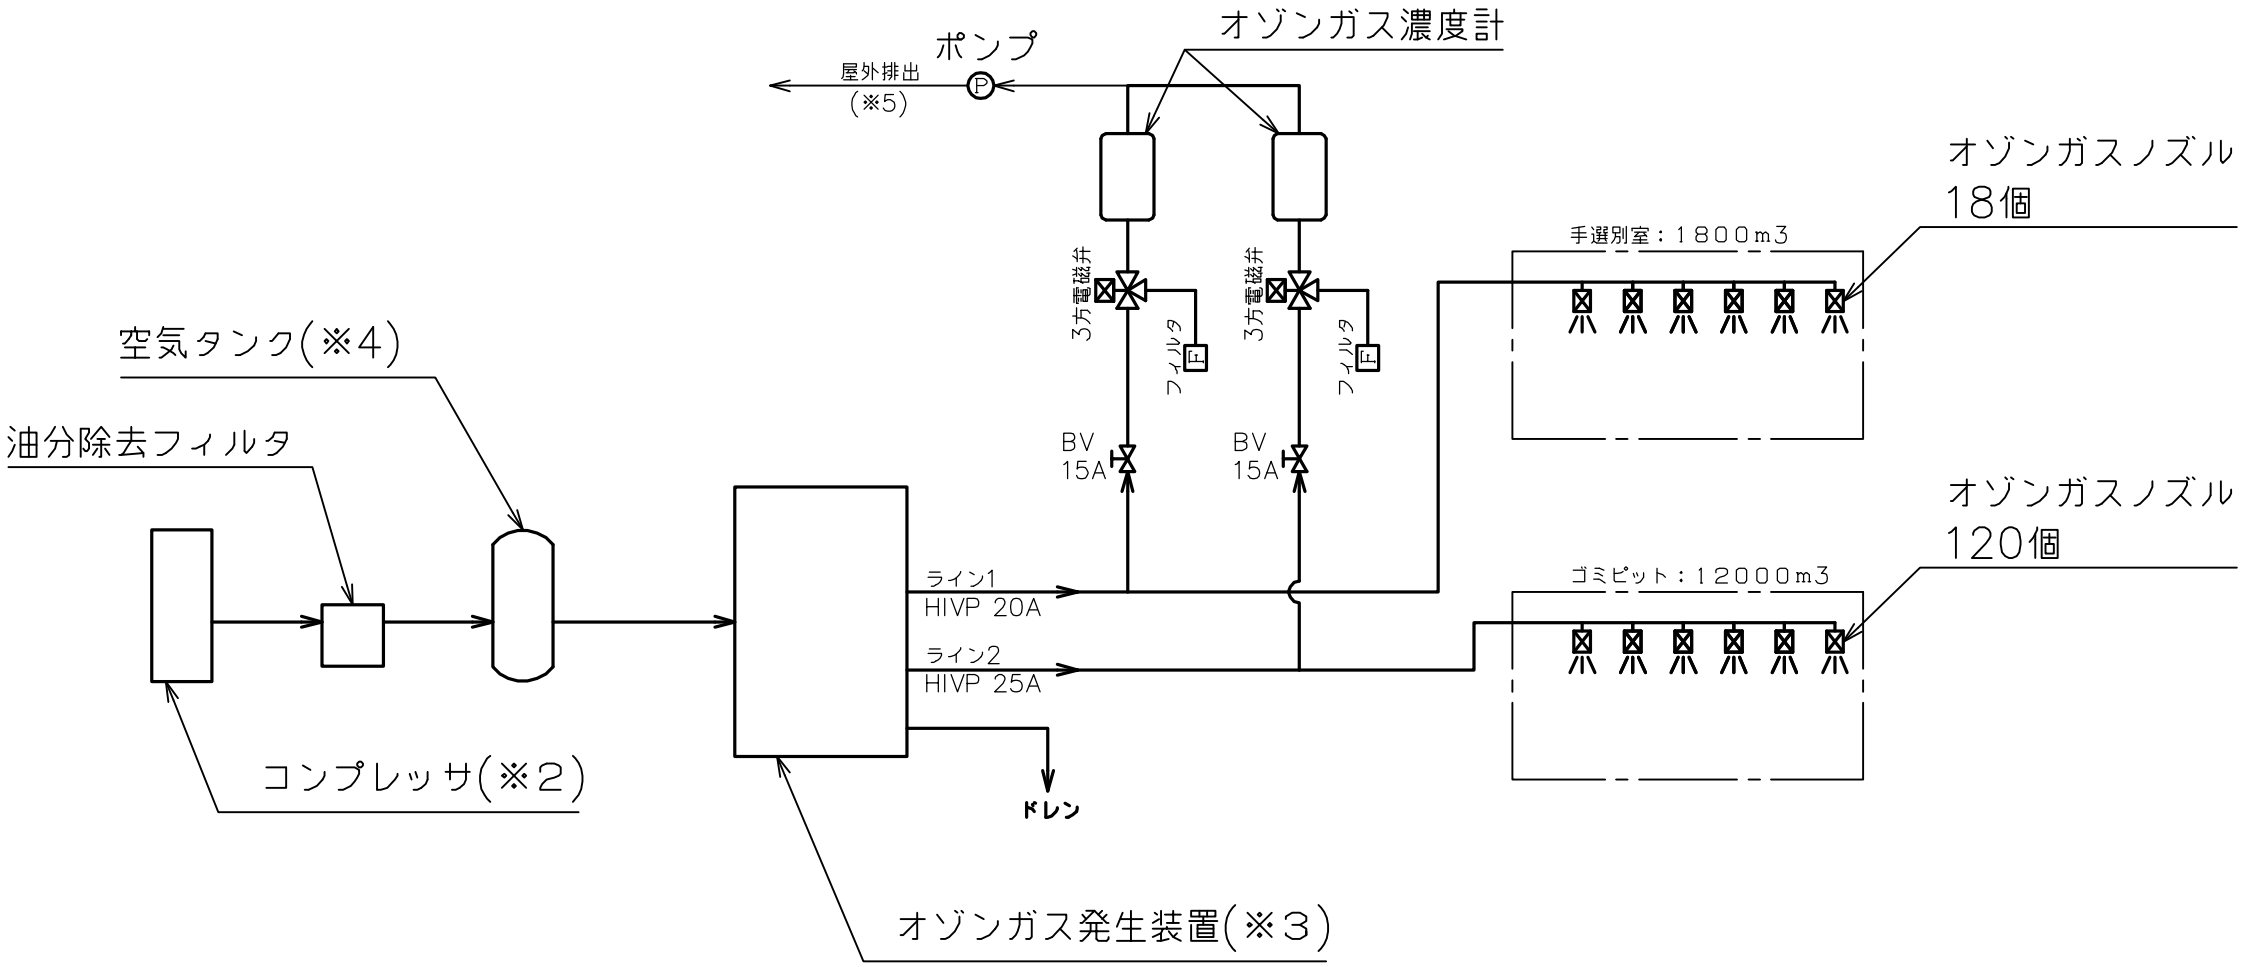

記　事

1。運転方法

- ゴミピットと手選別室へそれぞれ単独で配管をします。
- 手選別室：昼間と夜間でオゾン濃度を変えて吐出します。
- ゴミピット：昼間と夜間でオゾン濃度を変えて吐出します。

※2。コンプレッサ必要空気量：1000L/min以上　0.69MPa

※3。オゾンガス発生装置　仕様

- オゾン発生量：手選別室−12g/h
  ゴミピット−78g/h
- 消費電力：5.5kW

※4。容量：300L以上

5。オゾンガス濃度計用配管

●ライン1,2〜ポンプ

- 材質：フッ素樹脂チューブ
- サイズ：Φ6×Φ4
- 長さ：5m以内

●ポンプ〜屋外排気

- 材質：フッ素樹脂チューブ
- サイズ：Φ8×Φ6以上
- 長さ：30m以内

1							
番号	部 品 名	図番/仕様	員数	材 質	板厚	処 理	備 考
3							
2							
1							
	日付	訂正・記事	担当				

品名　オゾンガス発生装置　システム系統図

'04年08月20日 作成　第3角投影法　図番

承認	検図	設計	製図	単位:mm	
			關	尺度	～

株式会社 タムラテコ